

Összefoglaló
energetikai szakreferensi
éves riport

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.
6100 Kiskunfélegyháza, Darvas téri és Attila utcai Fűtőmű

2025. év

Törvényi előírások

Az energetikai szakreferens igénybevételéről, továbbá az energia mérlegre vonatkozó tartalmi előírásokról, illetve az ehhez kapcsolódó


- 2/2017. (II.16.) MEKH rendelet
- 2015. évi LVII. törvény 21/B. §
- 122/2015 (V.26.) Korm. rendelet 7/A. §

Amik közül a legutolsó írja elő a havi jelentések alapján az összefoglaló energetikai szakreferensi éves jelentést.



2025. év


A Távfűtőművek éves energia vásárlása az alábbi diagram szerint alakult.

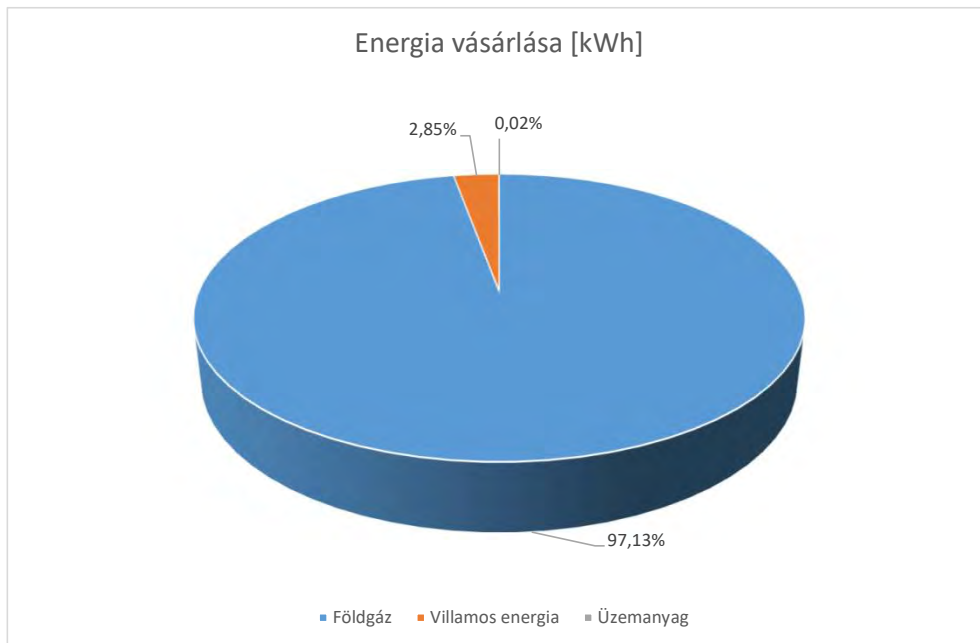

1. diagram

A legnagyobb vásárolt tétel a földgáz volt, amiből a TÁVHŐ hőenergiát állított elő és azt továbbadta a távhőrendszeren keresztül.

A két telephely földgázvásárlása az alábbi diagram szerint alakult.

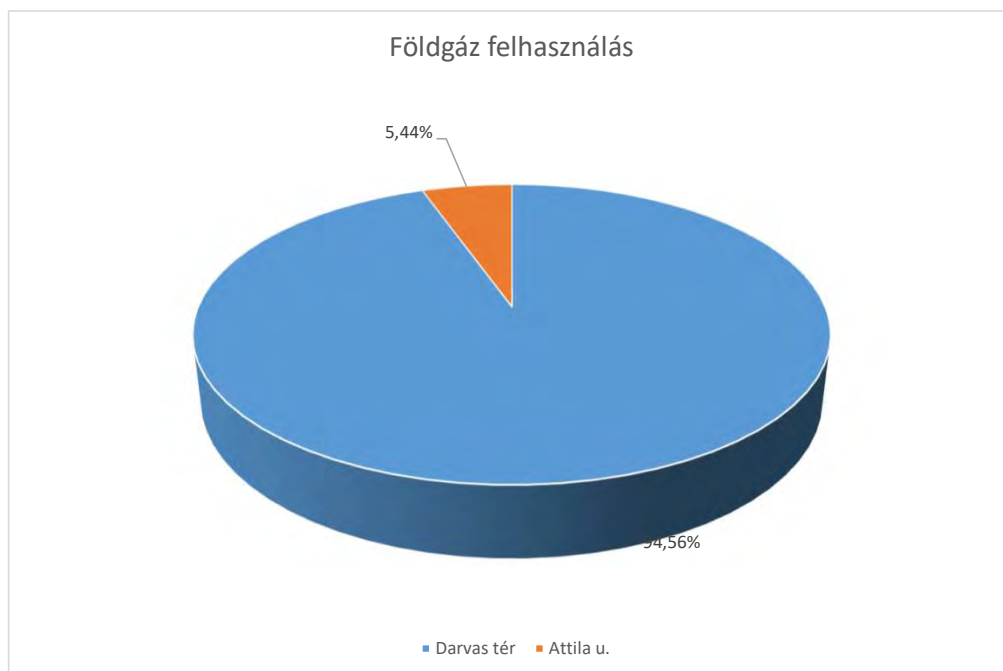

2. diagram


2025. év

A két telephely villamosenergia vásárlása az alábbi diagram szerint alakult.



3. diagram


A megtermelt hőenergia felhasználók szerinti bontását az alábbi diagram mutatja.

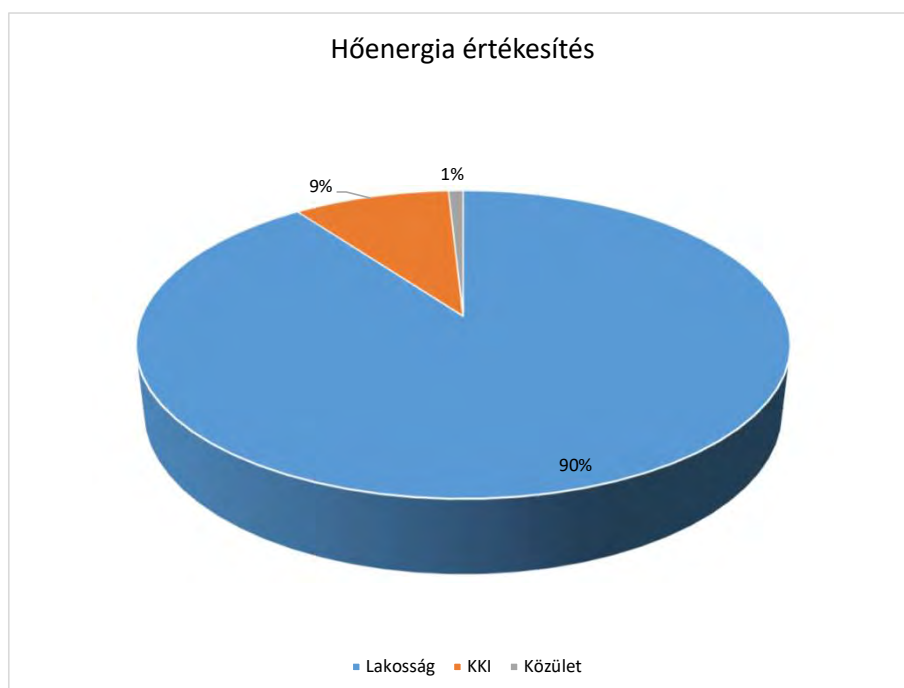

4. diagram

2025. év

A megtermelt hőenergia használati melegvíz és fűtési melegvíz formájában került felhasználásra. Amely energianemek megoszlása az alábbi diagramon látható.

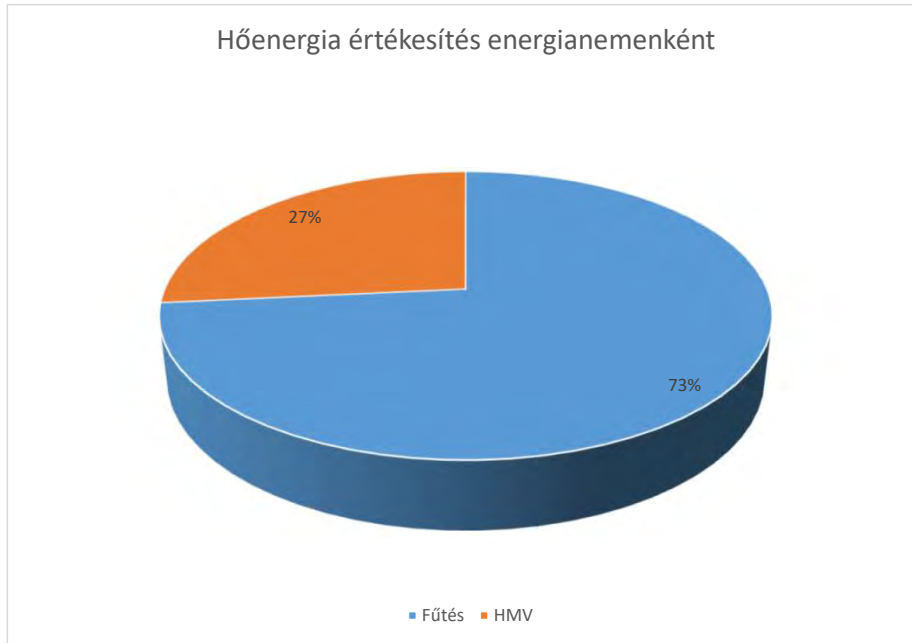

5. diagram

Energia hatékonyság javítás

A Távfűtőműben a kazánok mellett nagy hatékonyságú füstgázhőcserélőnek köszönhetően az energiatermelés jó hatásfokkal történik.

Szemléletformálás

Folyamatos vezetői egyeztetéseknek köszönhetően az energiahatékony üzemeltetés biztosított.

Kiss Elek

Energetikai szakreferens, energetikai auditor

Energetikai szakértő

kisselek@freemail.hu